

Informe Anual de Calidad del Agua Potable



AMES MINGLEWOOD WSC

ID del Sistema Público de Agua: TX1460005

Nos complace presentarles el Informe Anual de Calidad del Agua (Informe de Confianza del Consumidor) correspondiente al año, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Este informe tiene como objetivo proporcionarte información importante sobre tu agua potable y los esfuerzos realizados por el sistema de agua para proporcionar agua potable segura. Este reporte incluye información importante sobre el agua para tomar. Para asistencia en español, favor de llamar al teléfono (832) 771-4246.

Para más información sobre este informe, contacte con:

Nombre: LaWanda Weiss

Teléfono: 832-942-1041

Fuentes de agua potable

AMES MINGLEWOOD WSC suministra agua subterránea del acuífero Gulf Coast situado en el condado de Liberty.

Nuestra información sobre la fuente de agua y la evaluación de fuentes de agua se detalla a continuación:

Nombre de la fuente	Tipo de agua	Estado del informe	Ubicación	
1- G1460008A	451 DONATTO	Unidad de Emergencia con City of Liberty	No	
2 – G1460008B 451 DONATTO	451 DONATTO	Aguas subterráneas	Sí	451 Donatto St, Liberty, TX 77575

Las fuentes de agua potable (tanto agua del grifo como embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja por la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales naturales y, en algunos casos, material radiactivo, y puede captar sustancias derivadas de la presencia de animales o de la actividad humana.

Se puede esperar razonablemente que el agua potable, incluida la embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua suponga un riesgo para la salud. Se puede obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos en la salud llamando a la Línea Directa de Agua Potable Segura de la EPA al (800) 426-4791. Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua fuente incluyen:

Se ha preparado un inventario de líneas de servicio que puede consultarse en la oficina de agua de Ames Minglewood WSC. 451 Donatto St., Liberty, TX 77575.

Contaminantes microbianos : como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, explotaciones ganaderas agrícolas y fauna.

Contaminantes inorgánicos : como sales y metales, que pueden ser de origen natural o resultar de escorrentía de aguas pluviales urbanas, vertidos industriales o domésticos, producción de petróleo y gas, minería o agricultura.

Pesticidas y herbicidas , que pueden provenir de diversas fuentes como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y usos residenciales.

Contaminantes químicos orgánicos – incluyendo químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de procesos industriales y producción petrolífera, y que también pueden provenir de gasolineras, escorrentía de aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos.

Contaminantes radiactivos : que pueden ser de origen natural o ser el resultado de la producción y actividad minera de petróleo y gas.

Para garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la EPA establece regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas públicos de agua. Las normativas de la FDA establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada que deben proporcionar la misma protección para la salud pública.

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general.

En el agua potable pueden encontrarse contaminantes que pueden causar problemas de sabor, color o olores. Este tipo de problemas no son necesariamente causas de problemas de salud. Para más información sobre el sabor, olor o color del agua potable, por favor contacte con la oficina administrativa del sistema.

Las personas inmunodeprimidas, como las personas con cáncer sometidas a quimioterapia, las que han sido sometidas a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunas personas mayores y bebés, pueden estar especialmente en riesgo de infecciones. Estas personas deberían consultar sus profesionales sanitarios sobre cómo beber agua. Las directrices de la EPA/CDC sobre medios adecuados para reducir el riesgo de infección por *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Safe Drinking Water Hotline (800-426-4791).

El plomo puede causar graves efectos en la salud de personas de todas las edades, especialmente en embarazadas, bebés (tanto alimentados con fórmula como con lactancia materna) y niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y piezas utilizados en las líneas de servicio y en la fontanería del hogar. AMES MINGLEWOOD WSC es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad y de eliminar tuberías de plomo, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en la fontanería de tu hogar. Debido a que los niveles de plomo pueden variar con el tiempo, la exposición al plomo es posible incluso cuando los resultados de muestreo de la toma de agua no detectan plomo en un momento determinado. Puedes ayudar a protegerte a ti y a tu familia identificando y eliminando materiales de plomo de la fontanería de tu hogar y tomando medidas para reducir el riesgo de tu familia. El uso de un filtro, certificado por un certificador acreditado por el Instituto Nacional de Normas de Estados Unidos para reducir el plomo, es eficaz para reducir la exposición al plomo. Sigue las instrucciones que se proporcionan con el filtro para asegurarte de que se usa correctamente. Usa solo agua fría para beber, cocinar y preparar leche de fórmula para bebés. Hervir agua no elimina plomo del agua. Antes de usar agua del grifo para beber, cocinar o preparar leche de fórmula, tira de la cadena durante varios minutos. Puedes hacerlo abriendo el grifo, duchándote, lavando la ropa o haciendo una carga de platos. Si tienes una línea de servicio de plomo o galvanizada que requiere reemplazo de la línea de servicio, puede que necesites limpiar las tuberías durante un periodo más largo. Si te preocupa el plomo en tu agua y deseas que la analicen, contacta con AMES MINGLEWOOD WSC en el 936-336-5883. En <https://www.epa.gov/safewater/lead> hay información sobre plomo en el agua potable, métodos de análisis y pasos que puedes seguir para minimizar la exposición.

En las tablas siguientes, encontrarás muchos términos y abreviaturas que quizá no conozcas. Para ayudarte a comprender mejor estos términos, te hemos proporcionado las siguientes definiciones:

Nivel de acción (AL): La concentración de un contaminante que, si se supera, provoca tratamientos u otros requisitos que un sistema de agua debe cumplir.

Objetivo de Nivel de Acción (ALG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los ALGs permiten un margen de seguridad.

Evaluación de Nivel 1: Una evaluación de Nivel 1 es un estudio del sistema de agua para identificar posibles problemas y determinar (si es posible) por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua.

Evaluación de Nivel 2: Una evaluación de Nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de agua para identificar posibles problemas y determinar (si es posible) por qué se ha producido una violación del MCL por E. coli y/o por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua en múltiples ocasiones.

Nivel máximo de contaminante o MCL: El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCL se ajustan lo más cerca posible de los MCLG utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

Objetivo de Nivel Máximo de Contaminante o MCLG: El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.

Objetivo máximo de nivel residual de desinfectante o MRDLG: El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar contaminantes microbianos.

Nivel máximo residual de desinfectante o MRDL: El nivel más alto de desinfectante permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de contaminantes microbianos.

Técnica de tratamiento o TT: Un proceso obligatorio destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

Variaciones y exenciones: Permiso estatal o de la EPA para no cumplir con un MCL o una técnica de tratamiento bajo ciertas condiciones.

Media: Promedio - El cumplimiento normativo con algunos MCL se basa en la media anual en general de muestras mensuales.

RAA: Media anual continua.

LRAA: Promedio anual en movimiento por ubicación.

MREM: milirems por año (una medida de la radiación absorbida por el cuerpo).

PPB: Microgramos por litro (ug/L) o partes por mil millones, o una onza en 7.350.000 galones de agua.

ppm: miligramos por litro (mg/L) o partes por millón, o una onza en 7.350 galones de agua.

picocuries por litro (pCi/L): picocuries por litro es una medida de la radiactividad en el agua.

N/D: no aplicable.

Residuos de desinfectante

Todos los sistemas públicos de agua en Texas están obligados a desinfectar el agua potable para garantizar el control de contaminantes microbianos. Los desinfectantes son aditivos para el agua utilizados para controlar microbios.

Desinfectante	Año	Nivel medio	Unidad	Distribución	Objetivo MRDL/MRDLG
Cloro	2025	1.05	ppm	.26-2.1	4/4

Contaminantes regulados

En las tablas siguientes, hemos mostrado los contaminantes regulados que se detectaron. Puede que no sea necesario muestrear productos químicos de nuestro agua potable anualmente; Por lo tanto, la información proporcionada en esta tabla se refiere al último año de resultados de muestreo químico.

	Punto	90º percentil: el 90% de los niveles de tu servicio de agua eran inferiores a	Rango de resultados muestreados (grave - alto)	Unidad	AL	Sitios sobre AL	Fuente típica
Plomo y cobre							
COBRE, GRATIS	2023 - 2025	0.0391	0.0009 - 0.092	ppm	1.3	0	Corrosión de sistemas de fontanería doméstica; Erosión de depósitos naturales; Lixiviación de conservantes de madera
CONDUCIR	2023 - 2025	0.7	0 - 1.2	ppb	15	0	Corrosión de sistemas de fontanería doméstica; Erosión de depósitos naturales

Subproductos de desinfección	Punto de muestra	Punto	LRAA más alto	Distribución	Unidad	MCL	MCLG	Fuente típica
ÁCIDOS HALOCACÉTICOS TOTALES (HAA5)	111 BOBWHITE RD, AMES, TX	2025	0	0	ppb	60	0	Subproducto de la desinfección del agua potable
TTHM	111 BOBWHITE RD, AMES, TX	2025	0	0	ppb	80	0	Subproducto de la cloración del agua potable

Contaminantes regulados	Fecha de recolección	Valor más alto	Distribución	Unidad	MCL	MCLG	Fuente típica
ARSÉNICO	3/31/2025	4.3	4.3	ppb	10	0	Erosión de depósitos naturales; Escorrentía de huertos; Escorrentía de residuos de producción de vidrio y electrónica
BARIO	3/31/2025	0.166	0.166	ppm	2	2	Descarga de residuos de perforación; Vertidos desde refinerías de metal; Erosión de depósitos naturales
FLÚOR	8/7/2024	0.3	0.3	ppm	4	4	Erosión de depósitos naturales; Aditivo de agua que promueve dientes fuertes; Vertidos desde fábricas de fertilizantes y aluminio

Infracciones

Durante el periodo cubierto por este informe tuvimos las infracciones que se mencionan a continuación.

Periodo de infracción	Analito	Tipo de infracción	Explicación de la infracción
12/30/2025 - 3/5/2026	REGLA DE PLOMO Y COBRE	AVISO AL CONSUMIDOR PRINCIPAL (LCR)	No cumplió con los requisitos de contenido, entrega y/o informes para la notificación al consumidor con antecedentes. La carta fue enviada a los clientes el 04/2026 y está resuelta.

Susceptibility Report for System ID 1460005

System Details

Water System ID	1460005
System Name	AMES MINGLEWOOD WSC
Address	PO BOX 1598 LIBERTY, TX 775751598
County	LIBERTY
Telephone	9363362179
PWS Type	C
Total Production	0

Ground Water Sources

Source ID	Drill Date	Top Screened Interval (Ft.)	Bottom Screened Interval (Ft.)	Pumpage Rate (GPM)	Entry Point	Operational Status
G1460005B		1495	1590	350	001	Operational

Surface Water Sources

Source ID	Type	Surface Water Body	Entry Point	Operational Status
-----------	------	--------------------	-------------	--------------------

No surface water sources

PWS System Susceptibility Summary: Contaminants with HIGH Susceptibility

The system is rated as having HIGH susceptibility to the contaminants listed below.

D.W. CONTAM. CANDIDATE LIST

Contaminant Name	Structural Integrity	Aquifer/Watershed Properties	Nonpoint Source	Point Source	Area Primary Influence	Contaminant Occurrence	Summary
BORON	----	----	----	----	----	High	High

INORGANICS


Contaminant Name	Structural Integrity	Aquifer/Watershed Properties	Nonpoint Source	Point Source	Area Primary Influence	Contaminant Occurrence	Summary
CHLORIDE	----	----	----	----	----	High	High
TDS	----	----	----	----	----	High	High

PWS System Susceptibility Summary: Contaminants with MODERATE Susceptibility

The system is rated as having MODERATE susceptibility to the contaminants listed below.

No contaminants with moderate susceptibility.

Source Details: G1460005B

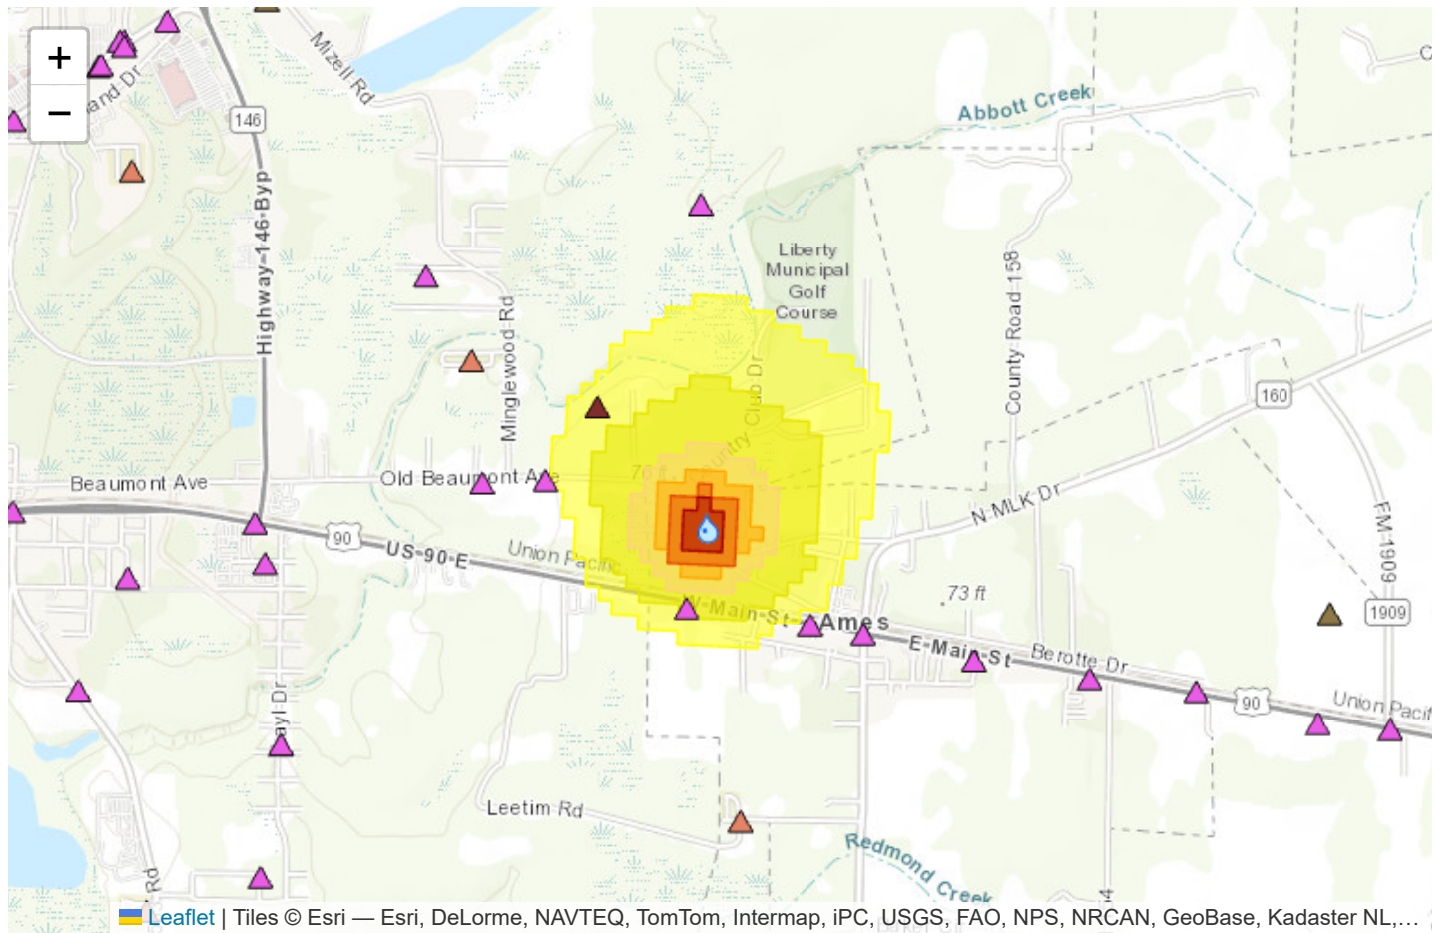

Leaflet | Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL,...

Contaminants with HIGH Susceptibility

No contaminants with high susceptibility.

Contaminants with MODERATE Susceptibility

No contaminants with moderate susceptibility.

Contaminant List

List of regulated and unregulated assessed contaminants grouped by contaminant class. TCEQ Chapter 290 Subchapter F rules are cited for each drinking water standard (secondary drinking water standards are italicized). The TCEQ threshold limit is the concentration used within the contaminant occurrence component to determine if a detection of the chemical was found during water quality monitoring activities. The chemical abstract service (CAS) number is a unique identifier for each chemical.

D.W. CONTAM. CANDIDATE LIST

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CYANAZINE			0.01 ug/L	21725-46-2
DCPA DI-ACID DEGRADATE			0.00 ug/L	2136-79-0
BORON	2.20 mg/L		10.00 ug/L	11113-50-1
2,4,6-TRICHLOROPHENOL	0.08 mg/L		20.00 ug/L	88-06-2
2,4-DICHLOROPHENOL	0.07 mg/L		20.00 ug/L	120-83-2
2,4-DINITROPHENOL	0.05 mg/L		20.00 ug/L	51-28-5
2,4-DINITROTOLUENE	0.00 mg/L		5.00 ug/L	121-14-2
2,6-DINITROTOLUENE	0.00 mg/L		5.00 ug/L	606-20-2
2-METHYLPHENOL	0.05 mg/L		5.00 ug/L	95-48-7
ACETOCHLOR			0.01 ug/L	34256-82-1
1,2-DIPHENYLHYDRAZINE	0.00 mg/L		0.10 ug/L	122-66-7
1,3-DICHLOROPROPENE	0.01 mg/L		0.10 ug/L	542-75-6
PROPAZINE			0.01 ug/L	139-40-2
RDX	0.01 mg/L		0.10 ug/L	121-82-4
TERBACIL			0.01 ug/L	5902-51-2
TERBUFOS			0.01 ug/L	13071-79-9
DCPA MONO-ACID DEGRADATE			0.00 ug/L	887-54-7
DDE	0.00 mg/L		0.01 ug/L	72-55-9
DIAZINON	0.02 mg/L		0.01 ug/L	333-41-5
DISULFOTON	0.00 mg/L		0.01 ug/L	298-04-4
DIURON	0.05 mg/L		0.05 ug/L	330-54-1
EPTC	0.61 mg/L		0.01 ug/L	759-94-4
FONOFOS			0.01 ug/L	944-22-9
LINURON			0.01 ug/L	330-55-2
MOLINATE	0.05 mg/L		0.01 ug/L	2212-67-1
NITROBENZENE	0.01 mg/L		0.10 ug/L	98-95-3
ORGANOTINS				
PERCHLORATE				14797-73-0

INORGANICS

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CHLORIDE		\$290.113	125.00 mg/L	16887-00-6
CHROMIUM	0.10 mg/L	\$290.103(1)	50.00 ug/L	11104-59-9
COPPER	1.30 mg/L	\$290.120	65.00 ug/L	17493-86-6
CYANIDE	0.20 mg/L	\$290.103(1)	0.01 mg/L	57-12-5
BERYLLIUM	0.00 mg/L	\$290.103(1)	2.00 ug/L	14701-08-7
BROMIDE				
CADMIUM	0.01 mg/L	\$290.103(1)	2.50 ug/L	22537-48-0
ALUMINUM	24.44 mg/L	\$290.113	0.10 ug/L	14903-36-7
ANTIMONY	0.01 mg/L	\$290.103(1)	3.00 ug/L	64924-52-3
ARSENIC	0.05 mg/L	\$290.103(1)	10.00 ug/L	15584-04-0
ASBESTOS	7.00 mg/L		-9,999.00 ug/L	1332-21-4
BARIUM	2.00 mg/L	\$290.103(1)	1,000.00 ug/L	16541-35-8
SELENIUM	0.05 mg/L	\$290.103(1)	25.00 ug/L	7782-49-2
SILVER	0.12 mg/L	\$290.113	25.00 ug/L	14701-21-4
SULFATE	500.00 mg/L	\$290.113	125.00 mg/L	14808-79-8
TDS		\$290.113	250.00 mg/L	
THALLIUM	0.00 mg/L	\$290.103(1)	1.00 ug/L	7440-28-0
ZINC	7.33 mg/L	\$290.113	2.50 ug/L	15176-26-8
FLUORIDE	4.00 mg/L	\$290.103(1)	2.00 mg/L	16984-48-8
HYDROGEN SULFIDE		\$290.113	0.00 mg/L	15035-72-0

IRON		\$290.113	150.00 ug/L	15438-31-0
LEAD	0.02 mg/L	\$290.120	0.00 ug/L	14701-27-0
MANGANESE	1.15 mg/L	\$290.113	25.00 ug/L	14333-14-3
MERCURY	0.00 mg/L	\$290.103(1)	1.00 ug/L	14302-87-5
NICKEL	0.49 mg/L	\$290.103(1)	50.00 ug/L	14701-22-5
NITRATE	10.00 mg/L	\$290.103(1)	3.00 mg/L	14797-55-8
NITRATE+NITRITE	10.00 mg/L	\$290.103(1)	3.00 mg/L	none
NITRITE	1.00 mg/L	\$290.103(1)	0.50 mg/L	14797-65-0

INORGANICS MONITORED

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CARBONATE			1.00 mg/L	3812-32-6
BICARBONATE			1.00 mg/L	71-52-3
ALKALINITY			1.00 mg/L	
SPECIFIC CONDUCTANCE			1.00 uS/cm	
MAGNESIUM			0.01 mg/L	14581-92-1

INORGANICS UNREGULATED

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CALCIUM			0.02 mg/L	14102-48-8
SODIUM			0.20 mg/L	17341-25-2

PHYSICAL

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
HARDNESS			1.00 mg/L	

PHYSICAL PARAMETER

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
pH		\$290.113	0.10 pH	

RADIOCHEM

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
RADIUM-226	5.00 mg/L	\$290.110	1.00 pCi/L	13982-63-3
RADIUM-228	5.00 mg/L	\$290.110	0.50 pCi/L	15262-20-1
STRONTIUM-90		\$290.110	0.50 pCi/L	10098-97-2
TRITIUM		\$290.110	1.00 pCi/L	15086-10-9
GROSS ALPHA	15.00 mg/L	\$290.110	3.00 pCi/L	
GROSS BETA	4.00 mg/L	\$290.110	3.00 pCi/L	

RADIOCHEM UNREGULATED

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
RADON	300.00 mg/L		0.50 pCi/L	10043-92-2
STRONTIUM-89			0.50 pCi/L	14701-18-9
URANIUM	0.02 mg/L		1.00 ug/L	none

SOC MONITORED

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CHRYSENE	0.13 mg/L		0.10 ug/L	218-01-9
BENZO[B]FLUORANTHENE	0.00 mg/L		10.00 ug/L	205-99-2
BENZO[G,H,I]PERYLENE	0.73 mg/L		10.00 ug/L	191-24-2
BENZO[K]FLUORANTHENE	0.01 µg/L		10.00 ug/L	207-08-9
BROMACIL			0.05 ug/L	314-40-9
BUTACHLOR			0.05 ug/L	23184-66-9
BUTYL BENZYL PHTHALATE	4.89 mg/L		5.00 ug/L	85-68-7

CARBARYL	2.44 mg/L	0.01 ug/L	63-25-2
2,4,5-T	0.24 mg/L	0.05 ug/L	93-76-5
3-HYDROXYCARBOFURAN		0.05 ug/L	16655-82-6
ACENAPHTHENE	1.47 mg/L	5.00 ug/L	83-32-9
ACENAPHTHYLENE	1.47 mg/L	5.00 ug/L	208-96-8
ALDRIN	0.00 mg/L	0.10 ug/L	309-00-2
ANTHRACENE	7.33 mg/L	5.00 ug/L	120-12-7
BENTAZON		0.05 ug/L	25057-89-0
BENZO[A]ANTHRACENE	0.00 mg/L	10.00 ug/L	56-55-3
PHENANTHRENE		5.00 ug/L	85-01-8
PROMETON		0.01 ug/L	1610-18-0
PROPACHLOR		0.01 ug/L	1918-16-7
PYRENE	0.73 mg/L	0.10 ug/L	129-00-0
TRIFLURALIN	0.12 mg/L	0.01 ug/L	1582-09-8
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE	0.00 mg/L	10.00 ug/L	53-70-3
DICAMBA	0.73 mg/L	0.05 ug/L	1918-00-9
DIELDRIN	0.00 mg/L	0.01 ug/L	60-57-1
DIETHYL PHTHALATE	19.55 mg/L	5.00 ug/L	84-66-2
DIMETHYL PHTHALATE	19.55 mg/L	5.00 ug/L	131-11-3
DI-N-BUTYL PHTHALATE	2.44 mg/L	5.00 ug/L	84-74-2
FLUORENE	0.98 mg/L	0.10 ug/L	86-73-7
INDENO[1,2,3,CD]PYRENE		10.00 ug/L	193-39-5
LAMBAST		0.05 ug/L	845-52-3
METHIOCARB		0.05 ug/L	2032-65-7
METHOMYL	0.61 mg/L	0.05 ug/L	16752-77-5
METOLACHLOR	3.67 mg/L	0.01 ug/L	51218-45-2
METRIBUZIN		0.01 ug/L	21087-64-9

SOC REGULATED

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CHLORDANE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	57-74-9
CHLORDANE (ALPHA-CHLORDANE)	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	5103-71-9
CHLORDANE (GAMMA-CHLORDANE)	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	12789-03-6
CHLORDANE (TRANS-NONACHLOR)	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	39765-80-5
DALAPON	0.20 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 mg/L	75-99-0
CARBOFURAN	0.04 mg/L	§290.103(3)(A)	0.01 ug/L	1563-66-2
2,3,7,8-TCDD	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 mg/L	1746-01-6
2,4,5-TP	0.05 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 ug/L	93-72-1
2,4-D	0.07 mg/L	§290.103(3)(A)	0.15 ug/L	94-75-7
ALACHLOR	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.01 ug/L	15972-60-8
ALDICARB	0.01 mg/L	§290.103(3)(A)	0.55 ug/L	116-06-3
ALDICARB SULFONE	0.01 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	1646-88-4
ALDICARB SULFOXIDE	0.01 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 ug/L	1646-87-3
ATRAZINE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.01 ug/L	1912-24-9
BENZO(A)PYRENE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	10.00 ug/L	50-32-8
PICLORAM	0.50 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 ug/L	1918-02-1
SIMAZINE	0.00 mg/L		0.01 ug/L	122-34-9
TOXAPHENE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	2.00 ug/L	8001-35-2
DI-(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE	0.40 mg/L	§290.103(3)(A)	5.00 ug/L	103-23-1
DI-(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE	0.01 mg/L	§290.103(3)(A)	5.00 ug/L	117-81-7
DIBROMOCHLOROPROPANE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	67708-83-2
DINOSEB	0.01 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 ug/L	88-85-7
DIQUAT	0.02 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 mg/L	2764-72-9
ENDOTHALL	0.10 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 ug/L	145-73-3
ENDRIN	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 ug/L	72-20-8
ETHYLENE DIBROMIDE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	106-93-4
GLYPHOSATE	0.70 mg/L	§290.103(3)(A)	0.05 ug/L	1071-83-6
HEPTACHLOR	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	76-44-8
HEPTACHLOR EPOXIDE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	0.10 ug/L	1024-57-3
HEXACHLOROBENZENE	0.00 mg/L	§290.103(3)(A)	5.00 ug/L	118-74-1
HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE	0.05 mg/L	§290.103(3)(A)	5.00 ug/L	77-47-4

LINDANE	0.00 mg/L	\$290.103(3)(A)	0.01 ug/L	58-89-9
METHOXYCHLOR	0.04 mg/L	\$290.103(3)(A)	0.05 ug/L	72-43-5
OXAMYL	0.20 mg/L	\$290.103(3)(A)	0.05 ug/L	23135-22-0
PCBs	0.00 mg/L	\$290.103(3)(A)	0.10 ug/L	53469-21-9
PENTACHLOROPHENOL	0.00 mg/L	\$290.103(3)(A)	30.00 ug/L	87-86-5

THM

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CHLOROFORM	0.10 mg/L	\$290.116	0.10 ug/L	67-66-3
BROMOCHLOROMETHANE	0.98 mg/L		0.10 ug/L	74-97-5
BROMODICHLOROMETHANE	0.10 mg/L	\$290.116	0.10 ug/L	75-27-4
BROMOFORM	0.10 mg/L	\$290.116	0.10 ug/L	75-25-2
BROMOMETHANE	0.03 mg/L		0.10 ug/L	74-83-9
DIBROMOCHLOROMETHANE	0.10 mg/L	\$290.116	0.10 ug/L	124-48-1

VOC - OTHER COMPOUNDS

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CARBON DISULFIDE	2.44 mg/L		0.10 ug/L	75-15-0
2-HEXANONE	1.47 mg/L		0.10 ug/L	591-78-6
4-METHYL-2-PENTANONE (MIBK)	1.96 mg/L		0.10 ug/L	108-10-1
ACETONE	2.44 mg/L		0.10 ug/L	67-64-1
ACRYLONITRILE	0.00 mg/L		0.10 ug/L	107-13-1
TETRAHYDROFURAN	0.12 mg/L		0.10 ug/L	109-99-9
VINYL ACETATE	24.44 mg/L		0.10 ug/L	108-05-4
ETHYL METHACRYLATE	2.20 mg/L		0.10 ug/L	97-63-2
METHYL IODIDE (IODOMETHANE)	0.03 mg/L		0.10 ug/L	74-88-4
METHYL ETHYL KETONE	14.67 mg/L		0.10 ug/L	78-93-3
METHYL METHACRYLATE	34.22 mg/L		0.10 ug/L	80-62-6
METHYL-T-BUTYL ETHER	0.24 mg/L		0.10 ug/L	1634-04-4

VOC MONITORED

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CHLOROETHANE	9.78 mg/L		0.10 ug/L	75-00-3
CHLOROMETHANE	0.07 mg/L		0.10 ug/L	74-87-3
CIS-1,3-DICHLOROPROPENE	0.00 mg/L		0.10 ug/L	10061-01-5
BROMOBENZENE	0.49 mg/L		0.10 ug/L	108-86-1
2-CHLOROTOLUENE	0.49 mg/L		0.10 ug/L	95-49-8
4-CHLOROTOLUENE	0.49 mg/L		0.10 ug/L	106-43-4
4-ISOPROPYLTOLUENE	2.44 mg/L		0.10 ug/L	99-87-6
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE	0.04 mg/L		0.10 ug/L	630-20-6
1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE	0.17 mg/L		0.10 ug/L	79-34-5
1,1-DICHLOROETHANE	2.44 mg/L		0.10 ug/L	75-34-3
1,1-DICHLOROPROPENE	0.01 mg/L		0.10 ug/L	563-58-6
1,2,3-TRICHLOROBENZENE	0.07 mg/L		0.10 ug/L	87-61-6
1,2,3-TRICHLOROPROPANE	0.00 mg/L		0.10 ug/L	96-18-4
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1.22 mg/L		0.10 ug/L	95-63-6
1,3,5-TRIMETHYLBENZENE	1.22 mg/L		0.10 ug/L	108-67-8
1,3-DICHLOROBENZENE	0.73 mg/L		0.10 ug/L	541-73-1
1,3-DICHLOROPROPANE	0.01 mg/L		0.10 ug/L	142-28-9
2,2-DICHLOROPROPANE			0.10 ug/L	594-20-7
S-BUTYLBENZENE	0.98 mg/L		0.10 ug/L	135-98-8
T-BUTYLBENZENE	0.98 mg/L		0.10 ug/L	98-06-6
TRANS-1,3-DICHLOROPROPENE	0.01 mg/L		0.10 ug/L	10061-02-6
TRICHLOROFLUOROMETHANE	7.33 mg/L		0.10 ug/L	75-69-4
DIBROMOMETHANE	0.12 mg/L		0.10 ug/L	74-95-3
DICHLORODIFLUOROMETHANE	4.89 mg/L		0.10 ug/L	75-71-8
HEXACHLOROBUTADIENE	0.00 ug/L		0.10 ug/L	87-68-3
ISOPROPYLBENZENE	2.44 mg/L		0.10 ug/L	98-82-8

M + P XYLENE		0.10 ug/L	106-42-3
NAPHTHALENE	0.49 mg/L	0.10 ug/L	91-20-3
N-BUTYLBENZENE	0.98 mg/L	0.10 ug/L	104-51-8
N-PROPYLBENZENE	0.98 mg/L	0.10 ug/L	103-65-1

VOC REGULATED

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CHLOROBENZENE (MONOCHLOROBENZENE)	0.10 mg/L		0.10 ug/L	108-90-7
CIS-1,2-DICHLOROETHYLENE	0.07 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	156-59-2
CARBON TETRACHLORIDE	0.00 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	56-23-5
1,1,1-TRICHLOROETHANE	0.20 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	71-55-6
1,1,2-TRICHLOROETHANE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	79-00-5
1,1-DICHLOROETHYLENE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	75-35-4
1,2,4-TRICHLOROBENZENE	0.07 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	120-82-1
1,2-DICHLOROETHANE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	107-06-2
1,2-DICHLOROPROPANE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	78-87-5
BENZENE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	71-43-2
P-XYLENE		\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	106-42-3
STYRENE	0.10 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	100-42-5
TETRACHLOROETHYLENE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	127-18-4
TOLUENE	1.00 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	108-88-3
TRANS-1,2-DICHLOROETHYLENE	0.10 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	156-60-5
TRICHLOROETHYLENE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	79-01-6
VINYL CHLORIDE	0.00 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	75-01-4
XYLENES (TOTAL)	10.00 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	none
DICHLOROMETHANE	0.01 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	75-09-2
ETHYLBENZENE	0.70 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	100-41-4
MONOCHLOROBENZENE (CHLOROBENZENE)		\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	108-90-7
M-XYLENE	10.00 mg/L		0.10 mg/L	108-38-3
ORTHO-1,2-DICHLOROBENZENE	0.60 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	95-50-1
O-XYLENE		\$290.103(3)(B)	0.10 mg/L	95-47-6
PARA-1,4-DICHLOROBENZENE	0.08 mg/L	\$290.103(3)(B)	0.10 ug/L	106-46-7

Other

Contaminant Name	Drinking Water Standard	PWS Rule	TCEQ Threshold	CAS Number
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM				
AROCLOR (PCB)			0.05 ug/L	53469-21-9
TOTAL ALPHA EMITTING RADIUM	5.00 mg/L	\$290.110		
TOTAL COLIFORM				
TOTAL TRIHALOMETHANE	0.10 mg/L	\$290.116	0.10 ug/L	
TRIAZINES				
ESCHERICHIA COLI				
FECAL VIRUSES				
GIARDIA LAMBLIA				
P-ALKALINITY				

Map Legend

Water System Sources

Source Type

Source Type

 Surface Water

 Ground Water

Capture Zones

Travel Time

 2 Years

 5 Years

 10 Years

 20 Years

 50 Years

 100 Years

 Other

Truncated Watersheds



Potential Sources of Contamination

Type Description

 ANIMAL FEEDING OPERATION

 BUSINESS

 CEMETERY

 CHEMICAL PIPELINE

 CHEMICAL STORAGE

 CLASS I INJECTION WELL

 CLASS II INJECTION WELL

 CLASS III INJECTION WELL

 CLASS IV INJECTION WELL

 CLASS V INJECTION WELL

 GUN RANGE

 NATURAL RESOURCE PRODUCTION

API



 TRANSPORTATION

 WASTE

 WASTEWATER
